

**Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, т./ф (4852) 79-08-15

(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Тутаевскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ярославская область, 152300, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 30, т./ф. 8(48533) 2-27-22

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,  
электронный адрес)

**Предписание № 2/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
детско-юношеская спортивная школа № 4 (МОУ ДОД ДЮСШ № 4)  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы)

в лице Директора Белоусова Вадима Вадимовича

(индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)


в период с 27.01.2014г. по 07.02.2014г. проведена плановая выездная проверка  
согласно Распоряжения № 2 Главного государственного инспектора Тутаевского района по  
пожарному надзору Бондарева А.О. от 13.01.2014г.

Государственным инспектором Тутаевского района по пожарному надзору Лобановой  
Натальей Геннадьевной объекта, расположенного

по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9,  
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)



совместно с Директором МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусовым Вадимом Вадимовичем




В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п р е д п о л о ж е н и я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
	2	3	4	5
1.	<p>На объект не составлена Декларация пожарной безопасности согласно ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N123 ФЗ (ред.от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p>	<p>ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N123 ФЗ (ред.от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной</p>	01.02.2015	




<p>Разработать и составить Декларацию пожарной безопасности согласно ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N123 ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p>		
<p>2. Руководитель организации на объекте не обеспечивает ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</i></p> <p>Обеспечить на объекте ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).</p>	<p>п.10 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>- Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).</p>	<p>01.02.2015</p>	<p><i>Воснец</i> <i>Дубош</i></p>
<p>3. Руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</i></p> <p>Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях объекта.</p>	<p>п.6 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>- В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организаций обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	<p>01.02.2015</p>	<p><i>Воснец</i> <i>Дубош</i></p>
<p>4. Не произведен расчет первичных средств пожаротушения для объекта.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское,</i></p>	<p>п.465 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>- Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в</p>	<p>01.02.2015</p>	<p><i>Воснец</i> <i>Дубош</i></p>





<p>ул. Центральная, 9.</p> <p>Произвести первичных пожаротушения объекта.</p> <p>расчет средств для</p>	<p>помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.</p>		
<p>5. Руководитель объекта с ночным пребыванием людей не обеспечивает дежурный персонал электрическими фонарями. средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Обеспечить дежурный персонал объекта с ночным пребыванием людей электрическими фонарями. средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения.</p>	<p>п.9 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.</p>	01.02.2015	
<p>6. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими</p>	<p>п.22 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>- Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	01.02.2015	

<p>требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.</p>			
<p>7. Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</i></p> <p>Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами.</p>	<p>п.57 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>- Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p>	<p>01.02.2015</p>	
<p>8. В коридоре, на путях эвакуации эксплуатируется временная электропроводка, идущая на подключения электрообогревательного прибора (тепловой пушки).</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</i></p> <p>Запретить эксплуатацию в коридоре, на путях эвакуации временной электропроводки, идущей на подключение электрообогревательного прибора (тепловой пушки).</p>	<p>п.42 (з) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>Запрещается:.....</p> <p>- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.</p>	<p>01.02.2015</p>	
<p>9. В коридоре второго этажа на путях эвакуации, в</p>	<p>п.36(б) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены</p>	<p>01.02.2015</p>	



<p>левой части на стене устроена вешалка для одежды.</p> <p><b>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</b></p> <p>Демонтировать в коридоре второго этажа на путях эвакуации, в левой части со стены вешалка для одежды.</p>	<p>Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;...</li> </ul>		
<p>10 Под лестничным маршем на первом этаже здания установлен сгораемый платяной шкаф.</p> <p><b>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</b></p> <p>Убрать сгораемый платяной шкаф из-под лестничного марша на первом этаже здания.</p>	<p>п.23(к) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>На объектах запрещается:...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;...</li> </ul>	01.02.2015	
<p>11 Руководитель объекта не организовал эксплуатационное испытание ограждений на крыше с составлением соответствующего акта испытаний.</p> <p><b>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</b></p> <p>Провести эксплуатационное испытание ограждений на крыше с составлением соответствующего акта испытаний.</p>	<p>п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.</li> </ul>	01.02.2015	
<p>12 На путях эвакуации, в тамбуре эвакуационного выхода с первого этажа хранятся сгораемые</p>	<p>п.36(б) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p>	01.02.2015	

<p>материалы (платяные шкафы, стол).</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</i></p> <p>На путях эвакуации, в тамбуре эвакуационного выхода с первого этажа хранятся сгораемые материалы (платяные шкафы, стол).</p>	<p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;...</p>		
<p>13 На путях эвакуации из спортивного зала (в двух коридорах) установлены сгораемые перегородки, отделяющие гардеробные от прохода.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</i></p> <p>Демонтировать на путях эвакуации из спортивного зала (в двух коридорах) сгораемые перегородки, отделяющие гардеробные от прохода.</p>	<p>п.6.25* СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	01.02.2015	
<p>14 На путях эвакуации в коридорах на втором, мансардном этажах для покрытия пола используется линолеум. Сертификаты пожарной безопасности на линолеум не предоставлены.</p> <p><i>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</i></p>	<p>п.6.25* СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен,</p>	01.02.2015	



<p>Предоставить сертификаты пожарной безопасности на материалы для покрытия пола в коридорах на путях эвакуации на втором, мансардном этажах.</p>	<p>потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>		
<p>15 Батареи отопления в лестничной клетке расположены на высоте менее 2метров, выступают из плоскости стен.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Демонтировать батареи отопления в лестничной клетке, установленные на высоте менее 2метров, и выступающие из плоскости стен.</p>	<p>п.6.26*, 6.32* СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>6.26* В коридорах, указанных в 6.9, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.</p> <p>6.32* В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.</p>	<p>01.02.2015</p>	<p><i>Воснован</i> <i>Павлов</i></p>
<p>16 На крыше на перепаде высот отсутствует пожарная лестница.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Сделать пожарную лестницу на крыше на перепаде высот.</p>	<p>п.8.7 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>8.7 В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы.</p> <p>Не предусматриваются пожарные лестницы на перепаде высот кровель более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 100 имеет собственный выход на кровлю, отвечающий требованиям 8.3*, или высота нижнего участка кровли</p>	<p>01.02.2015</p>	<p><i>Воснован</i> <i>Павлов</i></p>


17	<p>Наружная эвакуационная лестница (лестница 3-го типа) размещена у стены со световыми проемами. Площадка этой лестницы расположена на расстоянии менее 1 метра от оконного проема.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Наружная эвакуационная лестница (лестница 3-го типа) разместить у глухой стены без световых проемов. Площадку этой лестницы расположить на расстоянии не менее 1 метра от оконного проема.</p>	<p>определяемая по 8.3*, не превышает 10 м.</p> <p>п.6.30 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>- Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.</p>	01.02.2015	<p><i>Всесоюз.</i> <i>А.А.А.</i></p>
18	<p>Ширина дверей эвакуационного выхода из здания первого этажа 1,05 м, что менее нормативного - 1,2 метра.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Выполнить ширина дверей эвакуационного выхода из здания первого этажа 1,2 метра.</p>	<p>п.6.16 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</p> <p>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;</p> <p>0,8 м - во всех остальных случаях.</p>	01.02.2015	<p><i>Всесоюз.</i> <i>А.А.А.</i></p>
19	<p>В помещении электрощитовой установлена дверь с пределом огнестойкости менее 0,6 часа, не имеющая сертификата пожарной безопасности.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Установить дверь в помещении электрощитовой</p>	<p>п.1.82 СНиП 2.08.02-89 Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения»</p> <p>1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p>	01.02.2015	<p><i>Всесоюз.</i> <i>А.А.А.</i></p>



		определяемая по 8.3*, не превышает 10 м.		
	Наружная эвакуационная лестница (лестница 3-го типа) размещена у стены со световыми проемами. Площадка этой лестницы расположена на расстоянии не менее 1 метра от оконного проема.	п.6.30 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.	01.02.2015	<i>Восков</i> <i>А.Шодев</i>
	Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.			
	Наружная эвакуационная лестница (лестница 3-го типа) разместить у глухой стены без световых проемов. Площадку этой лестницы расположить на расстоянии не менее 1 метра от оконного проема.			
18	Ширина дверей эвакуационного выхода из здания первого этажа 1,05м, что менее нормативного - 1,2 метра.	п.6.16 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:  1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;  0,8 м - во всех остальных случаях.	01.02.2015	<i>Восков</i> <i>А.Шодев</i>
	Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.			
	Выполнить ширина дверей эвакуационного выхода из здания первого этажа 1,2 метра.			
19	В помещении электрощитовой установлена дверь с пределом огнестойкости менее 0,6 часа, не имеющая сертификата пожарной безопасности.	п.1.82 СНИП 2.08.02-89 Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» 1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	01.02.2015	<i>Восков</i> <i>А.Шодев</i>
	Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.			
	Установить дверь в помещении электрощитовой			

<p>пределом огнестойкости 0.6 часа, имеющую сертификат пожарной безопасности.</p>		
<p>20) Отсутствуют двери, отделяющие лестничную клетку от коридора в левом крыле мансардного этажа.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Установить двери, отделяющие лестничную клетку от коридора в левом крыле мансардного этажа.</p>	<p>(п.6.18* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p> <p>6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>	<p>01.02.2015</p> <p><i>Восман</i> <i>А.Восман</i></p>
<p>21) На дверях, отделяющих лестничную клетку от коридоров 1-го, 2-го, мансардного этажей отсутствуют приспособления для самозакрывания.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Установить на дверях, отделяющих лестничную клетку от коридоров 1-го, 2-го, мансардного этажей приспособления для самозакрывания.</p>	<p>п.6.18* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>	<p>01.02.2015</p> <p><i>Восман</i> <i>А.Восман</i></p>
<p>22) Отсутствует ограждение наружной лестницы 2-го эвакуационного выхода с первого этажа.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Сделать ограждение наружной лестницы 2-го эвакуационного выхода с первого этажа.</p>	<p>п.1.93 СНиП 2.08.02-89 Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения»</p> <p>1.93. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.</p>	<p>01.02.2015</p> <p><i>Восман</i> <i>А.Восман</i></p>



23	<p>В подвальном помещении здания складированы различные сгораемые материалы, а также устроена мастерская.</p> <p>Ярославская область, Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральная, 9.</p> <p>Убрать из подвального помещения здания различные сгораемые материалы, убрать мастерскую.</p>	<p>п.23(г) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.</p> <p>- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;</p>	01.02.2015	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) и домов государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Тутаевского района  
по пожарному надзору


"07" февраля 2014 г.



(подпись)

Н.Г. Лобанова

Предписание для исполнения получил:

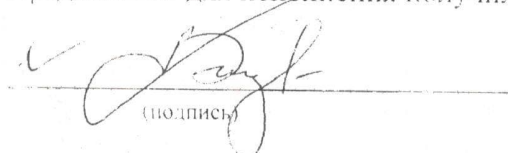

(подпись)

Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4  
Белоусов Вадим Вадимович  
(должность, фамилия, инициалы)

07 02 2014 г.